

ПАСПОРТ

**доступности объекта в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**

Автономное учреждение

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

«Концертно-театральный центр «Югра - классик»

Адрес объекта:

628011, Тюменская область, ХМАО-Югра,

г. Ханты - Мансийск, ул. Мира, д. 22

1. Общие сведения об объекте.

1.1.	Наименование (вид) объекта	Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Концертно-театральный центр «Югра - классик»	
1.2.	Адрес объекта	628011, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты - Мансийск, ул. Мира, д. 22	
1.3.	Сведения о размещении объекта	отдельно стоящее здание	Состоящее из 3-х этажей, площадью 17 470 кв.м.
		наличие прилегающего земельного участка	Да, общая площадь 18 420 кв.м. (площадь застройки – 4 792 кв.м; площадь автостоянок и проездов – 4 464 кв.м; площадь озеленения – 4 358 кв.м.);
1.4.	Год постройки здания	2004 г.	
1.5.	Год последнего капитального ремонта	2008 г. (прилегающая территория, входная группа)	
1.6.	Дата предстоящих плановых ремонтных работ:	текущего	Нет данных
		капитального	Нет данных
1.7.	Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование)	Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Концертно-театральный центр «Югра - классик» (БУ ХМАО – Югры «КТЦ «Югра – классик»)	
1.8.	Юридический адрес организации (учреждения)	628011, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты - Мансийск, ул. Мира, д. 22	
1.9.	Основание для пользования объектом	оперативное управление	Х
		аренда	
		собственность	
		иное	
1.10.	Форма собственности	государственная	Х
		негосударственная	
1.11.	Территориальная принадлежность	федеральная	
		региональная	Х
		муниципальная	
1.12.	Вышестоящая организация	Наименование	Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Депкультуры Югры)
		Адрес	ул. Мира, 14 а, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный

			округ – Югра (Тюменская область), 628012
		Телефон	тел.: (3467) 32-15-57, факс: (3467) 32-94-64
		e-mail:	cultura-UGRA@admhmao.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1.	Сфера деятельности:	Здравоохранение	
		Образование	
		Социальная защита	
		Физическая культура и спорт	
		Культура	X
		Связь и информация	
		Транспорт	
		Жилой фонд	
		Потребительский рынок и сфера услуг	
		Другое	
2.2.	Виды оказываемых услуг:	Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;	
2.3.	Форма оказания услуг:	На объекте	X
		С длительным пребыванием	X
		С проживанием	X
		На дому	
		Дистанционно	
2.4.	Категории обслуживаемого населения по возрасту:	Дети	
		Взрослые трудоспособного возраста	
		Пожилые	
		Все возрастные категории	X
2.5.	Категории обслуживаемых инвалидов:	Инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках	X
		Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	X
		Инвалиды с	X

		нарушениями зрения	
		Инвалиды с нарушениями слуха	X
		Инвалиды с нарушениями умственного развития	X
2.6.	Плановая мощность:	Посещаемость (количество обслуживаемых в день)	1500 человек
		Вместимость	1500 человек
		Пропускная способность	1500 человек
2.7.	Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида	Да	
		Нет	X

3. Состояние доступности объекта

3.1.	Путь следования к объекту пассажирским транспортом	Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта	АОТ «Медакадемия» по Калинина, по направлению к ул. Мира, Автобусы - № 1, 2, 3, 5, 5а, 8, 9, 9а, 77; Маршрутные такси – 7а, 8а, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 26; АОТ «Медакадемия» по Калинина, по направлению к ул. Пионерская, Автобусы - № 1, 2, 5, 5а, 9, 9а, 77; Маршрутные такси – 7а, 8а, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 24;
		Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (указать номера маршрутов)	Нет данных
3.2.	Путь к объекту от ближайшей остановки	Расстояние до объекта от остановки транспорта (м.)	АОТ «Медакадемия» по Калинина, по направлению к ул. Мира, Расстояние – 600 м.

пассажирского транспорта:			АОТ «Медакадемия» по Калинина, по направлению к ул. Пионерская, Расстояние – 550 м.	
	Время движения пешком (мин.)		АОТ «Медакадемия» по Калинина, по направлению к ул. Мира, Время – 8-10 мин. АОТ «Медакадемия» по Калинина, по направлению к ул. Пионерская, Время – 6-8 мин.	
	Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)		АОТ «Медакадемия» по Калинина, по направлению к ул. Мира, -Да; АОТ «Медакадемия» по Калинина, по направлению к ул. Пионерская, - Да;	
	Перекрестки:		Нерегулируемые	
			Регулируемые	Х
			Со звуковой сигнализацией	
			С таймером	Х
			Нет	
	Информация на пути следования к объекту:		Акустическая	
			Тактильная	
			Визуальная	
			Нет	Х
	Перепады высоты на пути:		Есть, (описать)	Да, подавляющая часть пути движения в надлежащем состоянии, не представляющая затруднения для самостоятельного передвижения инвалида на кресле-коляске.
			Нет	
	Их обустройство для инвалидов на коляске:		Да	Х (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка;

				высота перепада выше придельной нормы, согласно СП 59.13330.2016)
			Нет	
3.3.	Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания (*Указывается один из вариантов: А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения, ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника), ВНД – доступность не организована).	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ	
		Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ	
		Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ	
		Инвалиды с нарушениями зрения	ДУ	
		Инвалиды с нарушениями слуха	ДУ	
		Инвалиды с нарушениями умственного развития	ДУ	
3.4.	Состояние доступности основных структурно- функциональных зон (* Указываются: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – инвалиды с нарушением умственного развития)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, У)	
		Вход (входы) в здание	ДУ	
		Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	
		Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)	
		Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, Г, У)	
		Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О)	
		Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	

	избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно).		
--	--	--	--

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия доступности для инвалидов и МГН на объекте.

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Присутствуют, адаптированы частично
2	сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	адаптированные лифты	Присутствуют, адаптированы частично
4	поручни	Присутствуют, адаптированы частично
5	пандусы	Присутствуют, адаптированы частично
6	подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют, не предусмотрены
7	раздвижные двери	Отсутствуют, не предусмотрены
8	доступные входные группы	Присутствуют, адаптированы частично
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Присутствуют, адаптированы частично
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Присутствуют
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует

12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Присутствуют, адаптированы частично
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Присутствуют, адаптированы частично
14	иные	Не предусмотрено

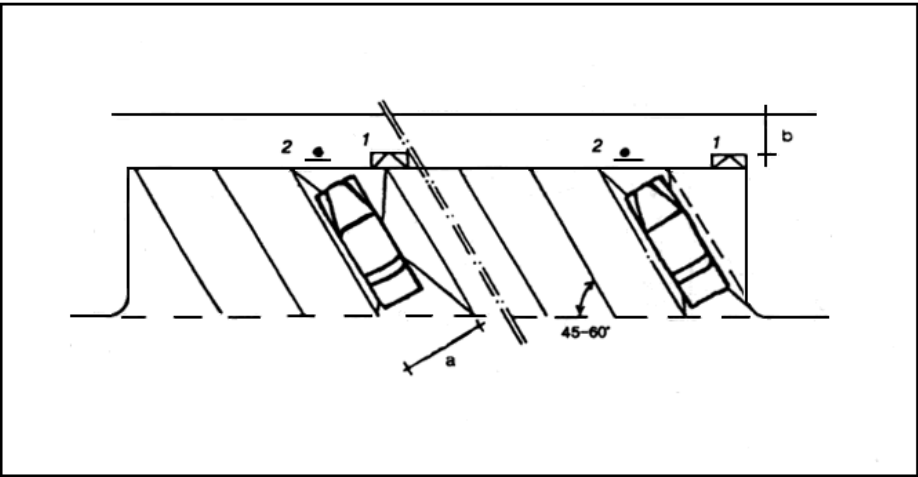
5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия доступности для инвалидов и МГН предоставляемых услуг.

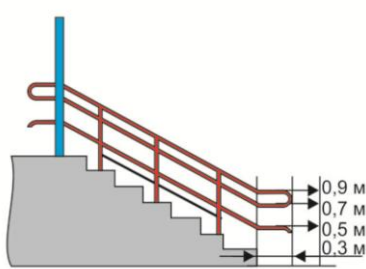
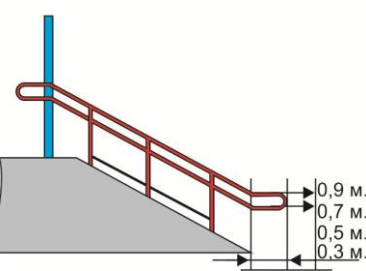
№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Присутствует
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Присутствует
4	наличие работников организаций, на которых	Присутствует

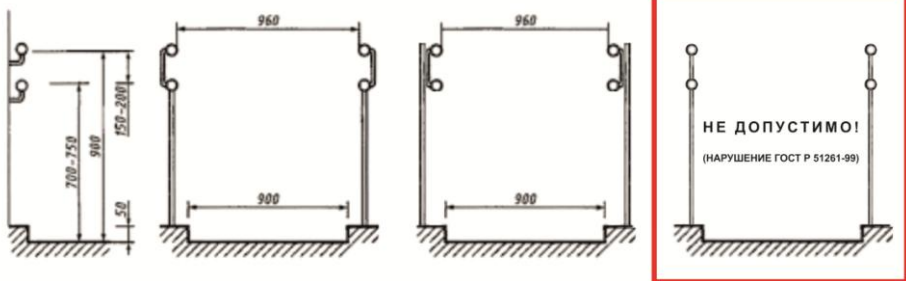
	административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Присутствует
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не предусмотрено
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Присутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Присутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Присутствуют
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствуют, не предусмотрено
12	иные	Не предусмотрено

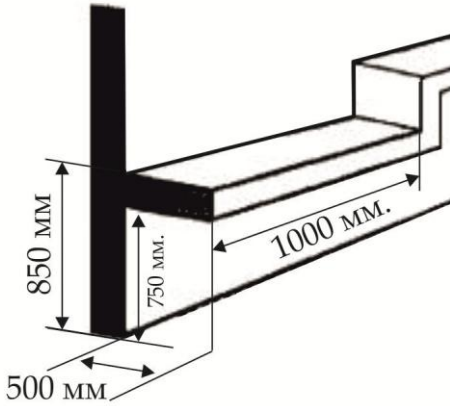
6. Управленческое решение (план работ по адаптации):

6.1. Перечень мероприятий по устранению существующих физических (архитектурных) барьеров;

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
1.1.	Вход (пешеходный проход);	Пешеходный вход (Главный вход) - (юго – западное направление; вход со стороны улицы Мира (паркинг): - Архитектурной адаптации не требуется, требуется информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ);
1.2.	Пути движения на территории;	- Архитектурной адаптации не требуется, требуется информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ;
1.3.	Автостоянка и парковка;	- Требуется понижение бордюра, см. пример (обозначение 1), на территории парковки автомобилей, расположенная вдоль улицы Мира, по ходу движения, в створе улиц Свердлова и Дзержинского, выделенной, согласно знакам ДД, дополнительно требуется информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ; Пример: 
2.	Вход (входы) в здание	
2.1.	Лестница (наружная) на ПТ;	- Установка ограждения крыльца, с установкой непрерывных, двухуровневых перил (1-й уровень 0,7 м., 2-й уровень 0,9 м.), по обоим сторонам лестницы, с обязательной установкой разделительных двусторонних поручней с учетом нормативного интервала 4 метра. Устанавливаемые уровни должны обладать непрерывным, нетравмирующим

		завершением, с удлинением в пределах 0,3 м., относительно марша лестницы. Перила должны быть расположены в одной плоскости, дополнительно снабжены ригелем, размещенным на высоте не менее 0,1 м., от уровня ступени, для выполнения функции «тростеотбойника» (СП. 59.13330.2016. р. 5., п.5.1., р.6., п.6.1., ГОСТ Р 51261); (см. пример); Типовой пример перильного ограждения лестницы  - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ);
2.2.	Пандус (наружный) на ПТ;	- Установка ограждения пандуса, с монтажом непрерывных, двухуровневых перил (1-й уровень 0,7 м., 2-й уровень 0,9 м.). Устанавливаемые уровни должны обладать непрерывным, нетравмирующим завершением, с удлинением в пределах 0,3 м., относительно марша пандуса. Перила должны быть расположены в одной плоскости. Дополнительный ригель, размещенный на высоте не менее 0,1 м., от уровня ступени, для выполнения функции «тростеотбойника» не требуется, т.к. конструктив пандуса предусматривает бортик - ограничитель; (СП. 59.13330.2016. р. 5., п.5.1.15, ГОСТ Р 51261) При монтаже перил обеспечить ширину прохода между перилами в свету от 0,9 до 1,0 м. (см. пример; Рис.2.): Типовой пример перильного ограждения пандуса.  Рис.2.

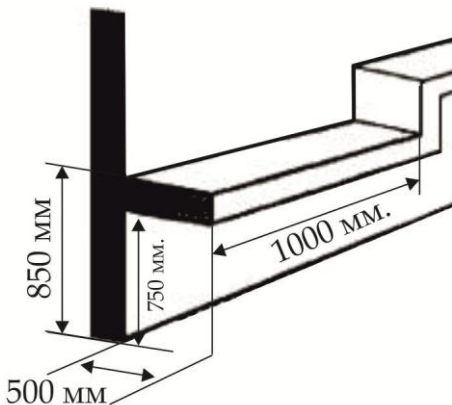
		 - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ);
2.3.	Дверь (входная)	- Регулировка устройства автоматического закрывания двери (доводчик) до нормативных показателей; - На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто". Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм); - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ);
2.4.	Тамбур (тамбур-шлюз)	- Регулировка устройства автоматического закрывания двери (доводчик) до нормативных показателей; - На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто". Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм); - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ);
3.	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
3.1.	Прилавочная форма обслуживания (Гардероб / Малый гардероб)	- Понижения части полки обслуживания до нормативных размеров: высота от уровня пола не более 850 мм; ширина зоны понижения не менее 1 м; с организацией полки с глубиной не менее 500 мм. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 750 мм. Необходимо для обеспечения свободного доступа людей малого роста (МГН), людей с инвалидностью передвигающиеся на кресле коляски (см. пример). - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего

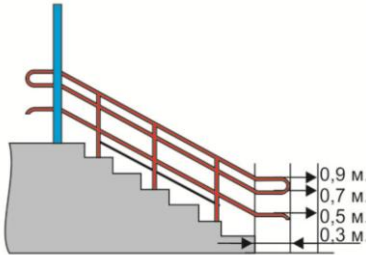
		Паспорта ОСИ); См. пример: 
3.2.	Коридор (холл, вестибюль)	- Архитектурной адаптации не требуется, требуется информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ;
3.3.	Кабина уборной (санузел, 1-й этаж (Назначение – Универсальная))	- Замена раковины, на специализированную, для обеспечения необходимого пространства при организации санузла; - Размещение автоматической сушилки для рук (h размещения от уровня пола – 1000 мм.), механизированного податчика мыла с рычажным механизмом (h размещения от уровня пола – от 750 мм. до 850 мм.), зеркала (h размещения от уровня пола – 950 мм. ширина зеркала не менее 500 мм.); - Размещения системы поручней для организации зоны пересаживания, людей с инвалидностью категории «К»; - Замена запирающего механизма (замка) на запорный механизм нажимного действия в соответствии с СП 59.13330.2016 «В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.»; - Рекомендуем монтаж включателя освещения, с правой стороны, относительно входа, на высоте от 600 мм. до 800 мм., от уровня пола; - Размещение держателей для трости (костылей) на высоте от 600 мм. до 800 мм., от уровня пола, см.пример;

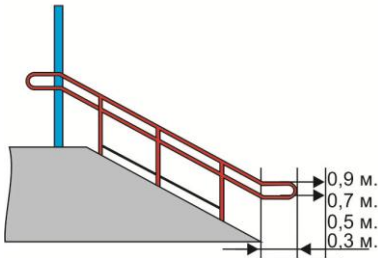
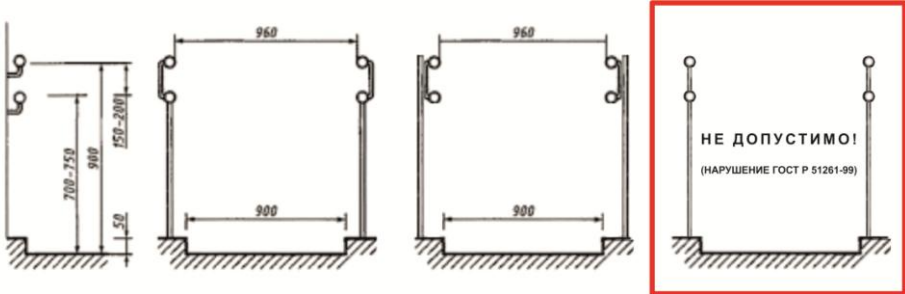
		 Дополнительно требуется информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ;
3.4.	Двери (внутри здания)	- Архитектурной адаптации не требуется, требуется информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ;
3.5.	Лифт (кабина лифта);	- Установить в кабине лифта звуковой и текстовой информатор для информирования о движении кабины с учетом требований ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) и СП 59.13330.2016 Дополнительно требуется информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ;
3.6.	Пути эвакуации;	- Архитектурной адаптации не требуется, требуется информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ;
4.	Зона целевого назначения здания (зданий)	
4.1.	Большой зал	- Установить индукционный контур с покрытием не менее 4% от общего числа посадочных мест, с обязательным выделением на схеме зала, выделением цветом, фактурой, формой самих подготовленных мест (Рекомендуем, в целях сохранения интерьера зала, минимизации затрат на реконструкцию и организации мест – установить индукционный контур со 100% покрытием зала); - Выделить не менее 5% посадочных мест от общего числа зрителей, в том числе для инвалидов передвигающихся на креслах – колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м., ширина прохода между рядами не менее 0,65 м.). Остальные 4% мест должны быть размещены в зоне действия индукционного контура (см. выше); Выделяемая для зрителей на креслах – колясках площадка должна обладать размерами не менее 0,9 x 1,4 м. (на каждое место) с максимально допустимым уклоном не более 1,5%; - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ);

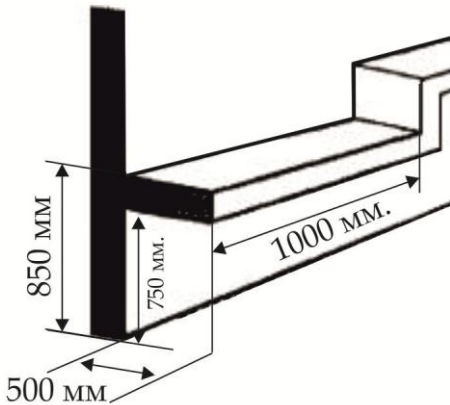
4.2.	Малый (органный) зал	- Установить индукционный контур с покрытием не менее 4% от общего числа посадочных мест, с обязательным выделением на схеме зала, выделением цветом, фактурой, формой самих подготовленных мест (Рекомендуем, в целях сохранения интерьера зала, минимизации затрат на реконструкцию и организации мест – установить индукционный контур со 100% покрытием зала); - Выделить не менее 5% посадочных мест от общего числа зрителей, в том числе для инвалидов передвигающихся на креслах – колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м., ширина прохода между рядами не менее 0,65 м.). Остальные 4% мест должны быть размещены в зоне действия индукционного контура (см. выше); Выделяемая для зрителей на креслах – колясках площадка должна обладать размерами не менее 0,9 x 1,4 м. (на каждое место) с максимально допустимым уклоном не более 1,5%; - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ);
4.3.	Зал - трансформер	- Установить индукционный контур с покрытием не менее 4% от общего числа посадочных мест, с обязательным выделением на схеме зала, выделением цветом, фактурой, формой самих подготовленных мест (Рекомендуем, в целях сохранения интерьера зала, минимизации затрат на реконструкцию и организации мест – установить индукционный контур со 100% покрытием зала); - Выделить не менее 5% посадочных мест от общего числа зрителей, в том числе для инвалидов передвигающихся на креслах – колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м., ширина прохода между рядами не менее 0,65 м.). Остальные 4% мест должны быть размещены в зоне действия индукционного контура (см. выше); Выделяемая для зрителей на креслах – колясках площадка должна обладать размерами не менее 0,9 x 1,4 м. (на каждое место) с максимально допустимым уклоном не более 1,5%; - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ);
4.4.	Зал для совещаний (Амадеус)	- Установить персональную передающую радио систему со встроенным индукционный контур из расчета не менее 4% от общего числа посадочных мест; - Выделить не менее 5% посадочных мест от общего числа

		зрителей, в том числе для инвалидов передвигающихся на креслах – колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м., ширина прохода между рядами не менее 0,65 м.). Остальные 4% мест должны быть размещены в зоне действия индукционного контура (см. выше); Выделяемая для зрителей на креслах – колясках площадка должна обладать размерами не менее 0,9 x 1,4 м. (на каждое место) с максимально допустимым уклоном не более 1,5%; - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ);
4.5.	Пресс-зал	- Установить индукционный контур с покрытием не менее 4% от общего числа посадочных мест, с обязательным выделением на схеме зала, выделением цветом, фактурой, формой самих подготовленных мест (Рекомендуем, в целях сохранения интерьера зала, минимизации затрат на реконструкцию и организации мест – установить индукционный контур со 100% покрытием зала); - Выделить не менее 5% посадочных мест от общего числа зрителей, в том числе для инвалидов передвигающихся на креслах – колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м., ширина прохода между рядами не менее 0,65 м.). Остальные 4% мест должны быть размещены в зоне действия индукционного контура (см. выше); Выделяемая для зрителей на креслах – колясках площадка должна обладать размерами не менее 0,9 x 1,4 м. (на каждое место) с максимально допустимым уклоном не более 1,5%; - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ);
4.6.	Арт – салон (Лобби бар, 1 этаж)	- Обеспечить устройство для преодоления высот (телескопический пандус). Использование возможно исключительно в сопровождении сотрудника учреждения; - Размещение элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ);
4.7.	Кафе (1 этаж)	- Обеспечить расстановку столов, инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода около прилавка для сервирования блюд не менее 1,1 м., для обеспечения свободного огибания при проезде кресла-коляски; - Обеспечить наличие стола с изменяемой высотой столешницы с учетом минимального понижения не менее 0,6м.

		- Секция стойки раздачи, кассового обслуживания для инвалидов на кресле-коляске должна иметь ширину столешницы не менее 1,0 м, высоту от пола 0,85 м и свободное пространство для ног 0,75 м. (СП 59.13330.2016). - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ);
4.8.	Помещение кассы	- Понижения части полки обслуживания до нормативных размеров: высота от уровня пола не более 850 мм; ширина зоны понижения не менее 1 м; с организацией полки с глубиной не менее 500 мм. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 750 мм. Необходимо для обеспечения свободного доступа людей малого роста (МГН), людей с инвалидностью передвигающиеся на кресле коляски (см. пример). - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ); В данной зоне возможна организация альтернативной формы обслуживания (см. раздел 6.1. п. 3.1.) См. пример: 
5.	Гостиница	
5.1.	Вход (пешеходный проход);	Пешеходный проход (Гостиница) (северо - северо-западное направление; вход со стороны улицы Ленина): - Архитектурной адаптации не требуется, требуется информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ);
5.2.	Пути движения на территории;	- Архитектурной адаптации не требуется, требуется информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ);

5.3.	Автостоянка и парковка;	- Архитектурной адаптации не требуется, требуется информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ;
6.	Вход (входы) в здание (Гостинца)	
6.1.	Лестница (наружная) на ПТ;	- Установка ограждения крыльца, с установкой непрерывных, двухуровневых перил (1-й уровень 0,7 м., 2-й уровень 0,9 м.), по обоим сторонам лестницы, с обязательной установкой разделительных двусторонних поручней с учетом нормативного интервала 4 метра. Устанавливаемые уровни должны обладать непрерывным, нетравмирующих завершением, с удлинением в приделах 0,3 м., относительно марша лестницы. Перила должны быть расположены в одной плоскости, дополнительно снабжены ригелем, размещенным на высоте не менее 0,1 м., от уровня ступени, для выполнения функции «тростеотбойника» (СП. 59.13330.2016. р. 5., п.5.1., р.6., п.6.1., ГОСТ Р 51261); (см. пример); Типовой пример перильного ограждения лестницы  - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ);
6.2.	Пандус (наружный) на ПТ;	- Реконструкция ограждения пандуса, с монтажом непрерывных, двухуровневых перил (1-й уровень 0,7 м., 2-й уровень 0,9 м.). Устанавливаемые уровни должны обладать непрерывным, нетравмирующих завершением, с удлинением в приделах 0,3 м., относительно марша пандуса. Перила должны быть расположены в одной плоскости. Дополнительно разместить ригель на высоте не менее 0,1 м., от уровня поверхности пандуса, для выполнения функции «тростеотбойника» (СП. 59.13330.2016. р. 5., п.5.1.15, ГОСТ Р 51261) При монтаже перил обеспечить ширину прохода между перилами в свету от 0,9 до 1,0 м. (см. пример; Рис.2.):

		Типовой пример перильного ограждения пандуса.  Рис.2.  - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ);
6.3.	Дверь (входная)	- Регулировка устройства автоматического закрывания двери (доводчик) до нормативных показателей; - На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто". Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм); - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ);
6.4.	Тамбур (тамбур-шлюз)	- Регулировка устройства автоматического закрывания двери (доводчик) до нормативных показателей; - На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто". Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм); - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ);
7.	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) (Гостинца)	

7.1.	Прилавочная форма обслуживания (Стойка регистрации)	- Понижения части полки обслуживания до нормативных размеров: высота от уровня пола не более 850 мм; ширина зоны понижения не менее 1 м; с организацией полки с глубиной не менее 500 мм. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 750 мм. Необходимо для обеспечения свободного доступа людей малого роста (МГН), людей с инвалидностью передвигающиеся на кресле коляски (см. пример). - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ); См. пример: 
7.2.	Коридор (холл, вестибюль)	- Архитектурной адаптации не требуется, требуется информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ;
8.	Жилые помещения (Гостинца)	
8.1.	Жилая комната	- Обеспечить расстановку столов, кровати, инвентаря и оборудования с обеспечением беспрепятственного движения инвалидов. - Ширина проходов для обеспечения свободного огибания при проезде кресла-коляски не менее 1,1м; - Обеспечить наличие стола с изменяемой высотой столешницы с учетом минимального понижения не менее 0,6м. - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ);
8.2.	Кабина уборной	- Замена раковины, на специализированную, для обеспечения необходимого пространства при организации санузла; - Размещение автоматической сушилки для рук (h размещения от уровня пола – 1000 мм.), механизированного податчика

		мыла с рычажным механизмом (h размещения от уровня пола – от 750 мм. до 850 мм.), зеркала (h размещения от уровня пола – 950 мм. ширина зеркала не менее 500 мм.); - Размещения системы поручней для организации зоны пересаживания, людей с инвалидностью категории «К»; - Оснастить действующую душевую кабину комплектом поручней (настенного и напольного крепления). Обеспечить компоновку оборудования для безопасного получения услуги с возможностью самостоятельного использования. - Оснастить действующую душевую кабину откидным стульчиком с упором в пол; см. пример:  - Замена запирающего механизма (замка) на запорный механизм нажимного действия в соответствии с СП 59.13330.2016 «В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.»; - <i>Рекомендуем</i> монтаж включателя освещения, с правой стороны, относительно входа, на высоте от 600 мм. до 800 мм., от уровня пола; - Размещение держателей для трости (костылей) на высоте от 600 мм. до 800 мм., от уровня пола, см. пример;   Дополнительно требуется информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ;
8.3.	Дверь в жилое помещение	- Архитектурной адаптации не требуется, требуется информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ;
8.4.	Лифт (кабина	- Установить в кабине лифта звуковой и текстовой

	лифта);	информатор для информирования о движении кабины с учетом требований ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) и СП 59.13330.2016 Дополнительно требуется информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ;
8.5.	Пути эвакуации;	- Архитектурной адаптации не требуется, требуется информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ;

6.2. Перечень мероприятий по устранению существующих информационных барьеров;

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
1.1.	Вход (пешеходный проход);	Пешеходный вход (Главный вход) - (юго – западное направление; вход со стороны улицы Мира (паркинг): - Требуется контрастная маркировка перепада высот в уровне тротуара и прилегающей территории путем окраски бортовых камней контрастной, цветографической схемой (покраска контрастными, яркими цветами бордюров / бортовых камней, в местах перепада высот, искусственных понижений, по схеме чередующихся цветов); В рамках исполнения принципа «Разумное применение» не рекомендуется устанавливать тактильно-контрастные напольные указатели, обозначающие перепады высот либо препятствия, в связи с климатическими особенностями региона, ведущими к непродолжительному времени эксплуатации, в течении 1 –го календарного года, и как следствие непродолжительному времени службы; Пешеходный проход (Гостиница) (северо - северо-западное направление; вход со стороны улицы Ленина): - Требуется контрастная маркировка перепада высот в уровне тротуара и прилегающей территории путем окраски бортовых камней контрастной, цветографической схемой (покраска контрастными, яркими цветами бордюров / бортовых камней, в местах перепада высот, искусственных понижений, по схеме чередующихся цветов); В рамках исполнения принципа «Разумное применение» не рекомендуется устанавливать тактильно-контрастные напольные указатели, обозначающие перепады высот либо препятствия, в связи с климатическими особенностями региона, ведущими к непродолжительному времени эксплуатации, в течении 1 –го

		календарного года, и как следствие непродолжительному времени службы;
1.2.	Пути движения на территории;	- Информационная адаптация не возможна, т.к. в рамках исполнения принципа «Разумное применение» не рекомендуется устанавливать тактильно-контрастные напольные указатели, обозначающие перепады высот либо препятствия, в связи с климатическими особенностями региона, ведущими к непродолжительному времени эксплуатации, в течении 1 -го календарного года, и как следствие непродолжительному времени службы;
1.3.	Автостоянка и парковка;	- Требуется контрастная маркировка перепада высот (при организации решений, указанных в р.6.1., п.1.3. Настоящего паспорта ОСИ) в уровне тротуара и прилегающей территории путем окраски бортовых камней контрастной, цветографической схемой (покраска контрастными, яркими цветами бордюров / бортовых камней, в местах перепада высот, искусственных понижений, по схеме чередующихся цветов); - Нанести горизонтальную разметку парковочного места и дублирование знака ДД «Инвалид» на асфальтированную поверхность парковки, с соблюдением требований ГОСТ Р 51256-2011 и ГОСТ Р 52289-2004;
2.	Вход (входы) в здание	
2.1.	Лестница (наружная) на ПТ;	- Контрастная маркировка поверхности ограждения крыльца специализированным ЛКМ (При проведении монтажа перил); - Ступени крыльца главного входа, эвакуационных выходов снабдить противоскользящим покрытием в виде алюминиевой полосы с резиновой, контрастной вставкой; - Нанести контрастную маркировку ступеней, всех лестничных маршей, расположенных на путях движения, по следующей схеме: первую и последнюю ступень марша обозначить контрастной маркировкой «желтая полоса» шириной не менее 80 – 100 мм., с размещением на проступи (поверхности ступени), без нанесения на подступенок (СП 59.13330.2016 п. 6.2.8.) с учетом расстояния между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – от 30 до 40 мм; - Укомплектовать лестницу кнопкой вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением перед лестницей с правой стороны на высоте 0,8 м. от уровня земли. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов обеспечивающих всепогодное использование, в антивандальном корпусе, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм; - Разместить тактильную табличку с нанесением пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 200x200 мм;

		В рамках исполнения принципа «Разумное применение» не рекомендуется устанавливать тактильно-контрастные напольные указатели, обозначающие перепады высот либо препятствия, в связи с климатическими особенностями региона, ведущими к непродолжительному времени эксплуатации, в течении 1 -го календарного года, и как следствие непродолжительному времени службы;
2.2.	Пандус (наружный) на ПТ;	- Контрастная маркировка поверхности ограждения пандуса специализированным ЛКМ (При проведении реконструкции действующих перил); - Укомплектовать пандус кнопкой вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением перед началом марша пандуса с правой стороны на высоте 0,8 м. от уровня земли. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов обеспечивающих всепогодное использование, в антивандальном корпусе, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм; - Разместить тактильную табличку с нанесением пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 200х200 мм;
2.3.	Дверь (входная)	- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы адаптивного входа, размером не менее 200х200 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы доступности, размером не менее 200х200 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 200х200 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением информации о названии учреждения, режима работы, прочего, размером не 600х500 мм. - Размещение кнопки вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением со стороны открывания входной двери, на высоте 0,8 м. от уровня пола крыльца, кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов обеспечивающих всепогодное использование, в антивандальном корпусе, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм; - Нанесение на прозрачную часть полотна входной двери контрастной маркировки для обозначения положения двери (желтый круг); - Нанесение контрастной маркировки ручек входной двери; - Установка светового маяка, для определения адаптивного входа в помещение (бегущая строка);

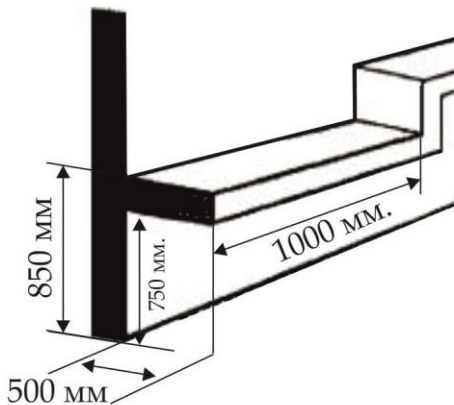
		- Установка звукового маяка, для определения адаптивного входа в помещение (активация датчиком движения);
2.4.	Тамбур (тамбур-шлюз)	- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема; - Нанесение на прозрачную часть полотна входной двери контрастной маркировки для обозначения положения двери (желтый круг); - Контрастная маркировка ручек дверей;
3.	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
3.1.	Прилавочная форма обслуживания (Гардероб / Малый гардероб)	- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы гардероб, размером не менее 200x200 мм;
3.2.	Коридор (холл, вестибюль)	- Установка мнемосхемы внутреннего расположения помещений (на уровне 1-го этажа) с указанием направления движения к основным структурно - функциональным зонам (санузлы, залы, пути эвакуации, пути движения выше уровня 1-го этажа). Расположением в пределах 2-4 м., с правой стороны по ходу движения, относительно входа (СП 59.13330.2016); - Установка мнемосхемы внутреннего расположения помещений (на уровне 2-го и 3-го этажа) с указанием направления движения к основным структурно - функциональным зонам (санузлы, залы, пути эвакуации, пути движения). Расположением в пределах 2-4 м., с правой стороны по ходу движения, относительно входа/ выхода с лестничного марша (СП 59.13330.2016); - Дополнительно снабдить тактильную мнемосхему, либо вынести отдельной информационной табличкой, правила получения услуг, режим получения, и иной необходимой информацией (РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНОВКУ ИНФОРМАЦИОННОГО ИНТЕРАКТИВНОГО КИОСКА ДОСУПНОГО ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ИНВАЛИДОВ);
3.3.	Кабина уборной (санузел, 1-й этаж (Назначение – Универсальная))	- Разместить кнопку вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением в зоне унитаза на высоте 0,8 м. от уровня пола, с установкой, в кабине санузла, в зоне прямой досягаемости. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов обеспечивающих влагозащищенность, в антивандальном корпусе, снабжены шнурком, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм. - Разместить мнемосхему санузла возле входа в помещение, со стороны открывания двери (расположения ручки двери) на высоте 1,2-1,6 метра, с указанием расположения объектов внутри помещения;

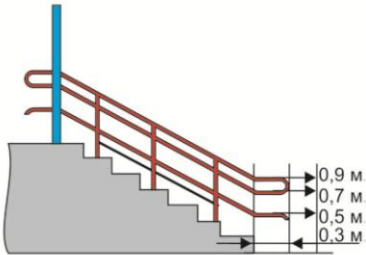
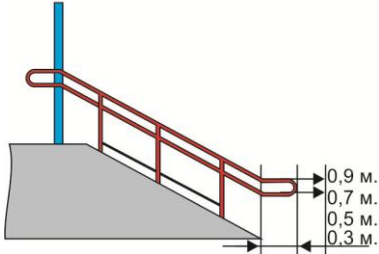
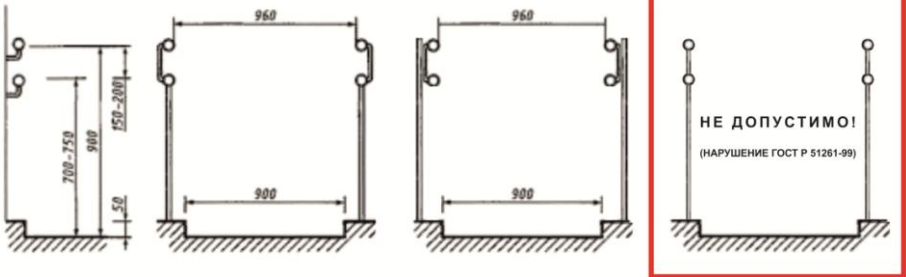
		- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы доступной универсальной кабины, размером не менее 150х150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 150х150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход» размером не менее 150х150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150х150 мм; - Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема; - Контрастная маркировка ручек входной двери санузла;
3.4.	Двери (внутри здания)	- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход»/ «выход» размером не менее 150х150 мм., с обеих сторон дверного проема; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150х150 мм., с обеих сторон дверного проема; - Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема, с обеих сторон дверного проема; - Контрастная маркировка ручек входной двери;
3.5.	Лифт (кабина лифта);	- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы доступной лифтовой кабины, размером не менее 150х150 мм., с наружной части дверного проема лифта на высоте от 1,2 до 1,6 м; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 150х150 мм., во внутреннем объеме кабины лифта, в непосредственной близости от устройства селекторной связи, на высоте от 0,9 до 1,2 м; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы с указанием номера этажа, размером не менее 150х150 мм., откосе дверного проема, с правой стороны относительно выхода из кабины лифта на высоте от 1,2 до 1,6 м. (на всех этажах учреждения); - Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема (на всех этажах учреждения); - Нанесение дублирующей маркировки, выполненной тактильно графическим шрифтом, с дополнением переводом на язык Брайля, функционального назначения кнопок лифтовой кабины; - Установка мнемосхемы внутреннего расположения помещений (на уровне 1-го, 2-го и 3-го этажа) с указанием направления движения к основным структурно - функциональным зонам

		(санузлы, залы, пути эвакуации, пути движения). Расположением в пределах 2-4 м., с правой стороны по ходу движения, относительно входа/выхода из кабины лифта (СП 59.13330.2016);
3.6.	Пути эвакуации;	- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «запасный выход» размером не менее 150x150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150x150 мм; - Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема; - Контрастная маркировка ручек входной двери;
4.	Зона целевого назначения здания (зданий)	
4.1.	Большой зал	- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход»/ «выход» размером не менее 150x150 мм., с обеих сторон дверного проема; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150x150 мм., с обеих сторон дверного проема; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «доступно для слабослышащих» размером не менее 150x150 мм., со стороны входа; - Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема, с обеих сторон дверного проема; - Контрастная маркировка ручек входной двери; - Пути движения в зале, в случае использования затемнения при проведении мероприятий, обозначить дополнительной подсветкой либо светоотражающей полосой;
4.2.	Малый (органный) зал	- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход»/ «выход» размером не менее 150x150 мм., с обеих сторон дверного проема; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150x150 мм., с обеих сторон дверного проема; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «доступно для слабослышащих» размером не менее 150x150 мм., со стороны входа; - Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема, с обеих сторон дверного проема; - Контрастная маркировка ручек входной двери; - Пути движения в зале, в случае использования затемнения при проведении мероприятий, обозначить дополнительной подсветкой либо светоотражающей полосой;

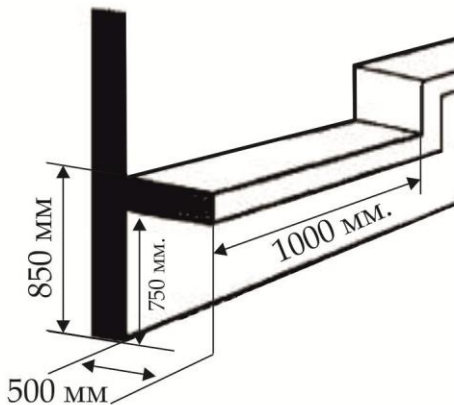
4.3.	Зал - трансформер	- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход»/ «выход» размером не менее 150x150 мм., с обеих сторон дверного проема; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150x150 мм., с обеих сторон дверного проема; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «доступно для слабослышащих» размером не менее 150x150 мм., со стороны входа; - Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема, с обеих сторон дверного проема; - Контрастная маркировка ручек входной двери; - Пути движения в зале, в случае использования затемнения при проведении мероприятий, обозначить дополнительной подсветкой либо светоотражающей полосой;
4.4.	Зал для совещаний (Амадеус)	- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход»/ «выход» размером не менее 150x150 мм., с обеих сторон дверного проема; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150x150 мм., с обеих сторон дверного проема; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «доступно для слабослышащих» размером не менее 150x150 мм., со стороны входа; - Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема, с обеих сторон дверного проема; - Контрастная маркировка ручек входной двери;
4.5.	Пресс-зал	- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход»/ «выход» размером не менее 150x150 мм., с обеих сторон дверного проема; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150x150 мм., с обеих сторон дверного проема; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «доступно для слабослышащих» размером не менее 150x150 мм., со стороны входа; - Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема, с обеих сторон дверного проема; - Контрастная маркировка ручек входной двери;

4.6.	Арт – салон (Лобби бар, 1 этаж)	- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 200х200 мм; - Размещение кнопки вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением со стороны открывания входной двери, на высоте 0,8 м. от уровня пола крыльца, кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов обеспечивающих всепогодное использование, в антивандальном корпусе, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм;
4.7.	Кафе (1 этаж)	- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход»/ «выход» размером не менее 150х150 мм., с обеих сторон дверного проема; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150х150 мм., с обеих сторон дверного проема; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «доступно для слабослышащих» размером не менее 150х150 мм., со стороны входа; - Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема, с обеих сторон дверного проема; - Контрастная маркировка ручек входной двери;
4.8.	Помещение кассы	- Понижения части полки обслуживания до нормативных размеров: высота от уровня пола не более 850 мм; ширина зоны понижения не менее 1 м; с организацией полки с глубиной не менее 500 мм. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 750 мм. Необходимо для обеспечения свободного доступа людей малого роста (МГН), людей с инвалидностью передвигающиеся на кресле коляски (см. пример). - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ); В данной зоне возможна организация альтернативной формы обслуживания (см. раздел 6.1. п. 3.1.) См. пример:

		
5.	Гостиница	
5.1.	Вход (пешеходный проход);	Пешеходный проход (Гостиница) (северо - северо-западное направление; вход со стороны улицы Ленина): - Архитектурной адаптации не требуется, требуется информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ);
5.2.	Пути движения на территории;	- Архитектурной адаптации не требуется, требуется информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ;
5.3.	Автостоянка и парковка;	- Архитектурной адаптации не требуется, требуется информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ;
6.	Вход (входы) в здание (Гостиница)	
6.1.	Лестница (наружная) на ПТ;	- Установка ограждения крыльца, с установкой непрерывных, двухуровневых перил (1-й уровень 0,7 м., 2-й уровень 0,9 м.), по обоим сторонам лестницы, с обязательной установкой разделительных двусторонних поручней с учетом нормативного интервала 4 метра. Устанавливаемые уровни должны обладать непрерывным, нетравмирующим завершением, с удлинением в пределах 0,3 м., относительно марша лестницы. Перила должны быть расположены в одной плоскости, дополнительно снабжены ригелем, размещенным на высоте не менее 0,1 м., от уровня ступени, для выполнения функции «тростеотбойника» (СП. 59.13330.2016. п. 5., п.5.1., п.6., п.6.1., ГОСТ Р 51261); (см. пример);

		Типовой пример перильного ограждения лестницы  - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ);
6.2.	Пандус (наружный) на ПТ;	- Реконструкция ограждения пандуса, с монтажом непрерывных, двухуровневых перил (1-й уровень 0,7 м., 2-й уровень 0,9 м.). Устанавливаемые уровни должны обладать непрерывным, нетравмирующим завершением, с удлинением в приделах 0,3 м., относительно марша пандуса. Перила должны быть расположены в одной плоскости. Дополнительно разместить ригель на высоте не менее 0,1 м., от уровня поверхности пандуса, для выполнения функции «тростеотбойника» (СП. 59.13330.2016. р. 5., п.5.1.15, ГОСТ Р 51261) При монтаже перил обеспечить ширину прохода между перилами в свету от 0,9 до 1,0 м. (см. пример; Рис.2.): Типовой пример перильного ограждения пандуса.  Рис.2.  - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ);
6.3.	Дверь (входная)	- Регулировка устройства автоматического закрывания двери (доводчик) до нормативных показателей;

		- На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто". Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм); - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ);
6.4.	Тамбур (тамбур-шлюз)	- Регулировка устройства автоматического закрывания двери (доводчик) до нормативных показателей; - На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто". Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм); - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ);
7.	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) (Гостинца)	
7.1.	Прилавочная форма обслуживания (Стойка регистрации)	- Понижения части полки обслуживания до нормативных размеров: высота от уровня пола не более 850 мм; ширина зоны понижения не менее 1 м; с организацией полки с глубиной не менее 500 мм. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 750 мм. Необходимо для обеспечения свободного доступа людей малого роста (МГН), людей с инвалидностью передвигающиеся на кресле коляски (см. пример). - Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения (см. раздел 6.2. Настоящего Паспорта ОСИ); См. пример:

		
7.2.	Коридор (холл, вестибюль)	- Архитектурной адаптации не требуется, требуется информационная адаптация, см. Раздел №6, п.6.2. Настоящего паспорта ОСИ;
8.	Жилые помещения (Гостинца)	
8.1.	Жилая комната	- Разместить кнопку вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением в зоне прямой досягаемости на высоте 0,8 м. от уровня пола. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов обеспечивающих влагозащищенность, в антивандальном корпусе, снабжены шнурком, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм. - Разместить мнемосхему комнаты возле входа в помещение, со стороны открывания двери (расположения ручки двери) на высоте 1,2-1,6 метра, с указанием расположения объектов внутри помещения; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы доступной универсальной кабины, размером не менее 150x150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 150x150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход» размером не менее 150x150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150x150 мм;
8.2.	Кабина уборной	- Разместить кнопку вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением в зоне унитаза на высоте 0,8 м. от уровня пола, с установкой, в кабине санузла, в зоне прямой досягаемости. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов обеспечивающих влагозащищенность, в антивандальном корпусе, снабжены шнурком, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм.

		- Разместить мнемосхему санузла возле входа в помещение, со стороны открывания двери (расположения ручки двери) на высоте 1,2-1,6 метра, с указанием расположения объектов внутри помещения; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы доступной универсальной кабины, размером не менее 150х150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 150х150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход» размером не менее 150х150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150х150 мм; - Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема; - Контрастная маркировка ручек входной двери санузла;
8.3.	Дверь в жилое помещение	- Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема; - Контрастная маркировка ручек входной двери;
8.4.	Лифт (кабина лифта);	- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы доступной лифтовой кабины, размером не менее 150х150 мм., с наружной части дверного проема лифта на высоте от 1,2 до 1,6 м; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 150х150 мм., во внутреннем объеме кабины лифта, в непосредственной близости от устройства селекторной связи, на высоте от 0,9 до 1,2 м; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы с указанием номера этажа, размером не менее 150х150 мм., откосе дверного проема, с правой стороны относительно выхода из кабины лифта на высоте от 1,2 до 1,6 м. (на всех этажах учреждения); - Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема (на всех этажах учреждения); - Нанесение дублирующей маркировки, выполненной тактильно графическим шрифтом, с дополнением переводом на язык Брайля, функционального назначения кнопок лифтовой кабины;
8.5.	Пути эвакуации;	- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «запасный выход» размером не менее 150х150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150х150 мм; - Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо

		лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема; - Контрастная маркировка ручек входной двери;
9.	Интернет ресурс	
9.1.	Интернет ресурс объекта	- Обеспечить доступность интернет ресурса объекта для людей с инвалидностью категории «С» в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012, раздел 4, п.4.1.1. (Уровень доступности не ниже Уровня «А»)

6.3. Перечень мероприятий по устранению существующих коммуникационных барьеров;

№ п/п	Основные виды обучения	Тематики обучения
1.	Общее обучение для персонала	- Основы и принципы безбарьерной среды; - Архитектурная доступность; - Информационная доступность; - Общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг, (предприятия медицинской сферы); - Этика общения с людьми, имеющими инвалидность;
2.	Специализированное обучение	- Доступность сервисных услуг (бытовой обслуживание, общественное питание и т.д.); - Технические средства и организационные мероприятия обеспечения доступности; - Оказание ситуативной помощи людям с инвалидностью; - Отработка нормативов реагирования на сигналы системы вызова помощника, поведение при возникновении ЧС.

6.4. Перечень мероприятий по устранению существующих операционных (административных) барьеров;

№ п/п	Основные административные задачи	Рекомендации по видам работ
1.	Приказы	- Разработка приказов о проведении обучения; - Разработка приказов регламентирующих процесс взаимодействия с инвалидами и представителями МГН при срабатывании кнопки вызова; - Разработка приказов об отработке нормативных значений реагирования при возникновении ЧС.
2.	Политики	- Разработка политик и схем взаимодействия при оказании ситуативной помощи инвалидам и представителям МГН;

		- Разработка политик и схем взаимодействия при отработке нормативных значений реагирования при возникновении ЧС. - Разработка политики и схемы эксплуатации стационарных и мобильных подъемных механизмов, с определением ответственных лиц; - Разработка политик и схем взаимодействия персонала при общении с людьми с инвалидностью и представителями МГН;
3.	Должностные инструкции	- Разработка либо внесение дополнений в должностные инструкции специалистов, непосредственно вовлеченных в процесс взаимодействия с инвалидами и представителями МГН;

7. Ожидаемый результат по состоянию доступности при выполнении плана работ по адаптации;

5.1.	Изменение состояния доступности основных структурно-функциональных зон (* Указываются: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И доступно полностью избирательно; (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – инвалиды с нарушением умственного развития)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно).	ОСФЗ	До адаптации	После адаптации
		Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, У)	ДЧ-И (К, О, У)
		Вход (входы) в здание	ДУ	ДП-В
		Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	ДП-В
		Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)	ДП-В
		Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, Г, У)	ДП-В
		Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О)	ДП-В
		Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ

Приложение №4 к Паспорту
доступности объекта в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и других маломобильных групп населения

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры

г. Ханты-Мансийск

«25» мая 2017г.

1. Общие сведения об объекте.

1.1.	Наименование (вид) объекта	Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Концертно-театральный центр «Югра - классик»	
1.2.	Адрес объекта	628011, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты - Мансийск, ул. Мира, д. 22	
1.3.	Сведения о размещении объекта	отдельно стоящее здание	Состоящее из 3-х этажей, площадью 17 470 кв.м.
		наличие прилегающего земельного участка	Да, общая площадь 18 420 кв.м. (площадь застройки – 4 792 кв.м; площадь автостоянок и проездов – 4 464 кв.м; площадь озеленения – 4 358 кв.м.);
1.4.	Год постройки здания	2004 г.	
1.5.	Год последнего капитального ремонта	2008 г. (прилегающая территория, входная группа)	
1.6.	Дата предстоящих плановых ремонтных работ:	текущего	Нет данных
		капитального	Нет данных
1.7.	Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование)	Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Концертно-театральный центр «Югра - классик» (БУ ХМАО – Югры «КТЦ «Югра – классик»)	

1.8.	Юридический адрес организации (учреждения)	628011, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты - Мансийск, ул. Мира, д. 22	
1.9.	Основание для пользования объектом	оперативное управление	X
		аренда	
		собственность	
		иное	
1.10.	Форма собственности	государственная	X
		негосударственная	
1.11.	Территориальная принадлежность	федеральная	
		региональная	X
		муниципальная	
1.12.	Вышестоящая организация	Наименование	Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Депкультуры Югры)
		Адрес	ул. Мира, 14 а, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628012
		Телефон	тел.: (3467) 32-15-57, факс: (3467) 32-94-64
		e-mail:	cultura-UGRA@admhmao.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1.	Сфера деятельности:	Здравоохранение	
		Образование	
		Социальная защита	
		Физическая культура и спорт	
		Культура	X
		Связь и информация	
		Транспорт	
		Жилой фонд	
		Потребительский рынок и сфера услуг	
		Другое	
2.2.	Виды оказываемых услуг:	Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;	

2.3.	Форма оказания услуг:	На объекте	X
		С длительным пребыванием	X
		С проживанием	X
		На дому	
		Дистанционно	
2.4.	Категории обслуживаемого населения по возрасту:	Дети	
		Взрослые трудоспособного возраста	
		Пожилые	
		Все возрастные категории	X
2.5.	Категории обслуживаемых инвалидов:	Инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках	X
		Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	X
		Инвалиды с нарушениями зрения	X
		Инвалиды с нарушениями слуха	X
		Инвалиды с нарушениями умственного развития	X
2.6.	Плановая мощность:	Посещаемость (количество обслуживаемых в день)	1500 человек
		Вместимость	1500 человек
		Пропускная способность	1500 человек
2.7.	Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида	Да	
		Нет	X

3. Состояние доступности объекта.

3.1.	Путь следования к объекту пассажирским транспортом	Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта	АОТ «Медакадемия» по Калинина, по направлению к ул. Мира, Автобусы - № 1, 2, 3, 5, 5а, 8, 9, 9а, 77; Маршрутные такси – 7а, 8а, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 26; АОТ «Медакадемия» по Калинина, по направлению к ул. Пионерская, Автобусы - № 1, 2, 5, 5а, 9, 9а, 77; Маршрутные такси – 7а, 8а, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 24;	
		Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (указать номера маршрутов)	Нет данных	
3.2.	Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:	Расстояние до объекта от остановки транспорта (м.)	АОТ «Медакадемия» по Калинина, по направлению к ул. Мира, Расстояние – 600 м. АОТ «Медакадемия» по Калинина, по направлению к ул. Пионерская, Расстояние – 550 м.	
		Время движения пешком (мин.)	АОТ «Медакадемия» по Калинина, по направлению к ул. Мира, Время – 8-10 мин. АОТ «Медакадемия» по Калинина, по направлению к ул. Пионерская, Время – 6-8 мин.	
		Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)	АОТ «Медакадемия» по Калинина, по направлению к ул. Мира, -Да; АОТ «Медакадемия» по Калинина, по направлению к ул. Пионерская, - Да;	
		Перекрестки:	Нерегулируемые	

			Регулируемые	Х
			Со звуковой сигнализацией	
			С таймером	Х
			Нет	
		Информация на пути следования к объекту:	Акустическая	
			Тактильная	
			Визуальная	
			Нет	Х
		Перепады высоты на пути:	Есть, (описать)	Да, подавляющая часть пути движения в надлежащем состоянии, не представляющая затруднения для самостоятельного передвижения инвалида на кресле-коляске.
			Нет	
		Их обустройство для инвалидов на коляске:	Да	Х (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2016)
			Нет	
3.3.	Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания (*Указывается один из вариантов: А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ	
		Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ	
		Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ	

	помещения, ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника), ВНД – доступность не организована).	Инвалиды с нарушениями зрения	ДУ
		Инвалиды с нарушениями слуха	ДУ
		Инвалиды с нарушениями умственного развития	ДУ
3.4.	Состояние доступности основных структурно-функциональных зон (* Указываются: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – инвалиды с нарушением умственного развития)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно).	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, У)
		Вход (входы) в здание	ДУ
		Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ
		Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
		Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, Г, У)
		Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О)
		Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия доступности для инвалидов и МГН на объекте.

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Присутствуют, адаптированы частично
2	сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	адаптированные лифты	Присутствуют, адаптированы частично
4	поручни	Присутствуют, адаптированы частично
5	пандусы	Присутствуют, адаптированы частично
6	подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют, не предусмотрены
7	раздвижные двери	Отсутствуют, не предусмотрены
8	доступные входные группы	Присутствуют, адаптированы частично
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Присутствуют, адаптированы частично
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Присутствуют
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой	Присутствуют, адаптированы частично

	информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Присутствуют, адаптированы частично
14	иные	Не предусмотрено

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия доступности для инвалидов и МГН предоставляемых услуг.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Присутствует
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Присутствует
4	наличие работников организаций, на которых	Присутствует

	административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Присутствует
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не предусмотрено
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Присутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Присутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Присутствуют
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствуют, не предусмотрено
12	иные	Не предусмотрено

5.1. **Текущая ситуация на объекте:** На момент проведения обследования, объект частично подготовлен к приему людей с инвалидностью и представителей МГН. Частично доступные и условно доступные структурно-функциональные зоны объекта,

такие как: Прилегающая территория, вход в здание, пути движения и пути эвакуации внутри помещения, санитарно бытовые помещения, внутреннее оборудование и устройства, аудиовизуальные системы информации и навигации не позволяют воспользоваться услугами, предоставляемыми на объекте в полном объеме, как людям с инвалидностью, так и представителям МГН.

Учитывая специфику и разноправленность предоставляемых услуг, а так же объем предоставляемых услуг и архитектурную спланированность объекта требуется максимально возможное устранение как архитектурных и информационных барьеров, так и административных и информативных (обучение персонала) барьеров.

Разработать мероприятия, с подробным описанием в Разделе №6, Настоящего паспорта доступности ОСИ, для обеспечения на объекте, в рамках исполнения принципа «разумного применения», максимально возможной доступности, для представителей большей части категорий людей с инвалидностью и представителей МГН (см. Раздел №7, Настоящего паспорта).

6. Управленческое решение

6.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТСР
2	Вход (входы) в здание	ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТСР
6	Система информации на	ТСР

	объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТСР
8	Все зоны и участки	ТСР

** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*